

品質試験報告書

試験番号 E0115000635 (1/2)

株式会社バーテック 殿

2015年 8月 12日

一般財団法人 ボーケン品質評価機構

BOKEN

化学分析センター

〒540-0005 大阪市中央区上町 1-18-15

TEL 06-6762-5875 FAX 06-6762-5895

試験品番号：15 食依 00620

品名：コハ イ オイルフイルムト

材質：ポリプロピレン

色：無色透明

提出された試験品に対する分析結果は以下の通りです。

1. 試験方法：食品衛生法 食品, 添加物等の規格基準(昭和 34 年 12 月 28 日厚生省告示第 370 号)
第 3 器具及び容器包装 D の 2 の(1)及び(2)の 4. ポリプロピレン及びポリプロピレンを主成分とする
合成樹脂製の器具又は容器包装

2. 試験年月日：2015 年 8 月 6 日～8 月 11 日

3. 試験結果

試験項目	試験結果	定量下限	規格基準値
【材質試験】			
・カドミウム及び鉛	【カドミウム】 適合 【鉛】 適合	2 μ g/g 20 μ g/g	100 μ g/g 以下 100 μ g/g 以下
【溶出試験】 ※1			
・重金属	適合	鉛として 1 μ g/ml	鉛として 1 μ g/ml 以下
・過マンガン酸カリウム消費量	適合	1 μ g/ml	10 μ g/ml 以下
・蒸発残留物 (ヘプタン)	適合	1 μ g/ml	150 μ g/ml 以下
(20%エタノール)	適合	1 μ g/ml	30 μ g/ml 以下
(水)	適合	1 μ g/ml	30 μ g/ml 以下
(4%酢酸)	適合	1 μ g/ml	30 μ g/ml 以下

※1 使用温度 100℃ 以下の条件


本結果は、当機構が認可を受けた業務規程に準じ、厚生労働省令で定める基準に適合する方法で実施した検査によるものです。
本報告書の全部または一部の無断転載・転用は固くお断りします。
公印の無い報告書は正式なものではありません。



品質試験報告書

試験番号 E0115000635(2/2)

試験試料写真

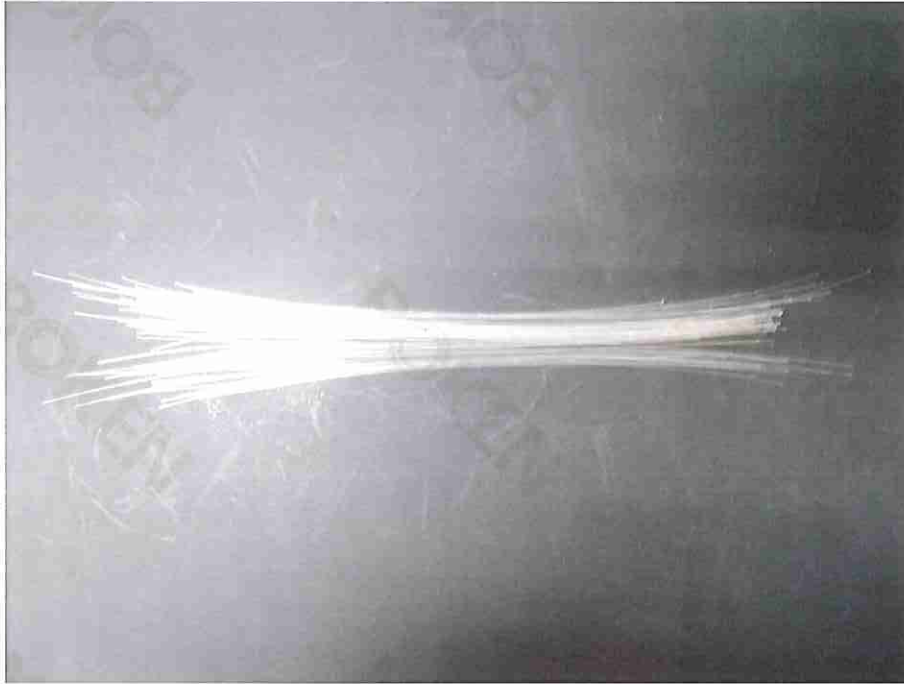

15 食依 00620
コパ[®] イハ[®] オイルワイメント

以 上

本結果は、当機構が認可を受けた業務規程に準じ、厚生労働省令で定める基準に適合する方法で実施した検査によるものです。
本報告書の全部または一部の無断転載・転用は固くお断りします。
公印の無い報告書は正式なものではありません。

